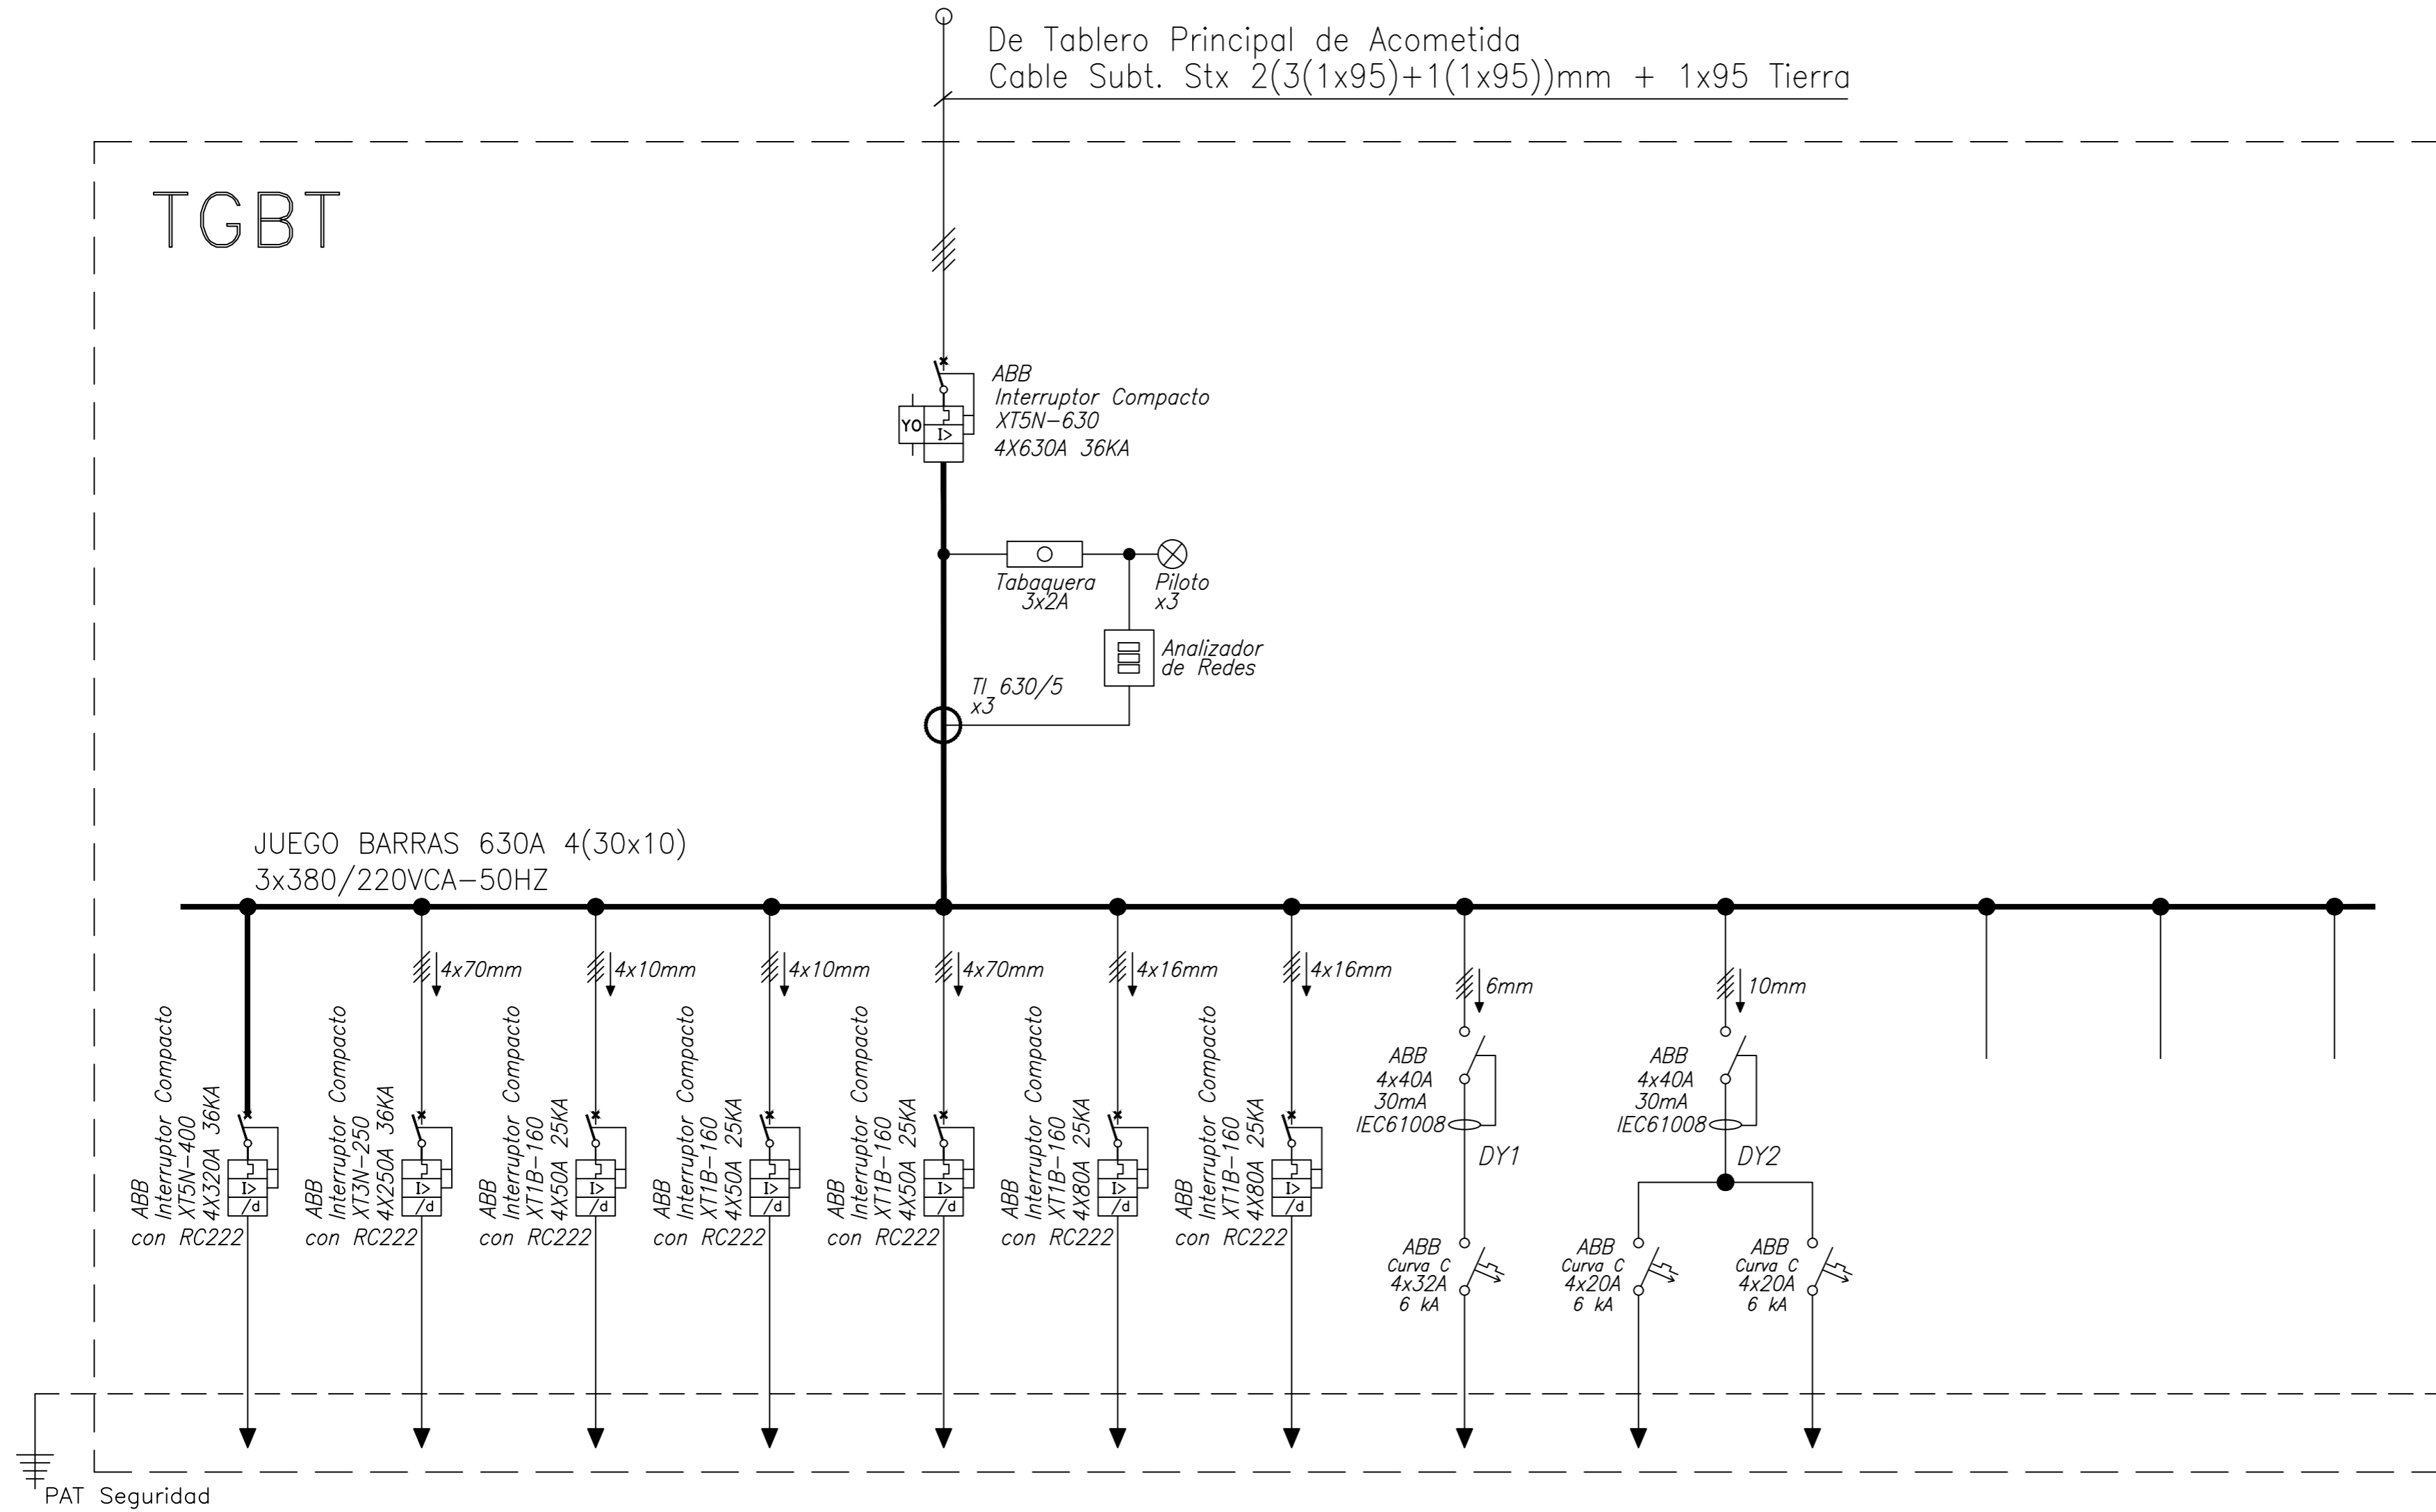


# TGBT












De Tablero Principal de Acometida  
Cable Subt. Stx 2(3(1x95)+1(1x95))mm + 1x95 Tierra



PAT Seguridad

N° CIRCUITO	TS-L	TS-S	TS-OF1	TS-OF2	TS-SG	TS-BA	TS-COM	T1	T2	T3	-	-	-
FASE	NRST	NRST	NRST	NRST	NRST	NRST	NRST	NRST	NRST	NRST	-	-	-
DENOMINACION	ALIMENTACION TABLERO AREA LATAJ	ALIMENTACION TABLERO AREA SINTETICO	ALIMENTACION TABLERO OFICINA 1	ALIMENTACION TABLERO OFICINA 2	ALIMENTACION TABLERO SERV. GRALES	ALIMENTACION TABLERO BOMBAS AGUA	ALIMENTACION TABLERO COMPRESORES	TOMAS VARIOS	TOMAS VARIOS	TOMAS VARIOS	RESERVA S/EQUIP	RESERVA S/EQUIP	RESERVA S/EQUIP
Cable de salida (mm)	4x1x95mm	4x1x70mm	4x6mm	4x6mm	4x6mm	4x10+t	4x10+t	-	-	-	-	-	-

## REFERENCIAS

-  INTERRUPTOR COMPACTO TETRAPOLAR CON DISPARADOR ELECTRONICO Y PROTECCION DIFERENCIAL
-  INTERRUPTOR COMPACTO TETRAPOLAR CON DISPARADOR ELECTRONICO
-  INTERRUPTOR COMPACTO TETRAPOLAR CON DISPARADOR ELECTRONICO Y BOBINA APERTURA
-  INSTRUMENTO MULTIMEDIDOR PARA PANEL 144x144 CIRCUITO CVM-LC
-  TRANSFORMADOR DE INTENSIDAD PARA BARRA, SEGUN INDICACION
-  PILOTO LUMINOSO #30
-  TABQUERA PORTAFUSIBLE CON FUSE 2A
-  TELERRUPTOR UNIPOLAR 220V
-  CONTACTOR TRIPOLAR AC3 SEGUN INDICACION
-  INTERRUPTOR DIFERENCIAL DIN SEGUN INDICACION
-  INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TETRAPOLAR O BIPOLAR CURVA C 6kA SEGUN INDICACION
-  GUARDAMOTOR TRIPOLAR SEGUN INDICACION
-  BORNERA COMPONIBLE SEGUN INDICACION